


LEGENDA:

- ⊙ Niša za ključ v sili
- ⊙ Hidrantna niša
- ⊙ Parkirna niša
- ⊙ Prečnik za pešce in nujno pomoč
- ⊙ Elektro niša
- ⊙ Leva cev
- ⊙ Desna cev

LEGENDA:

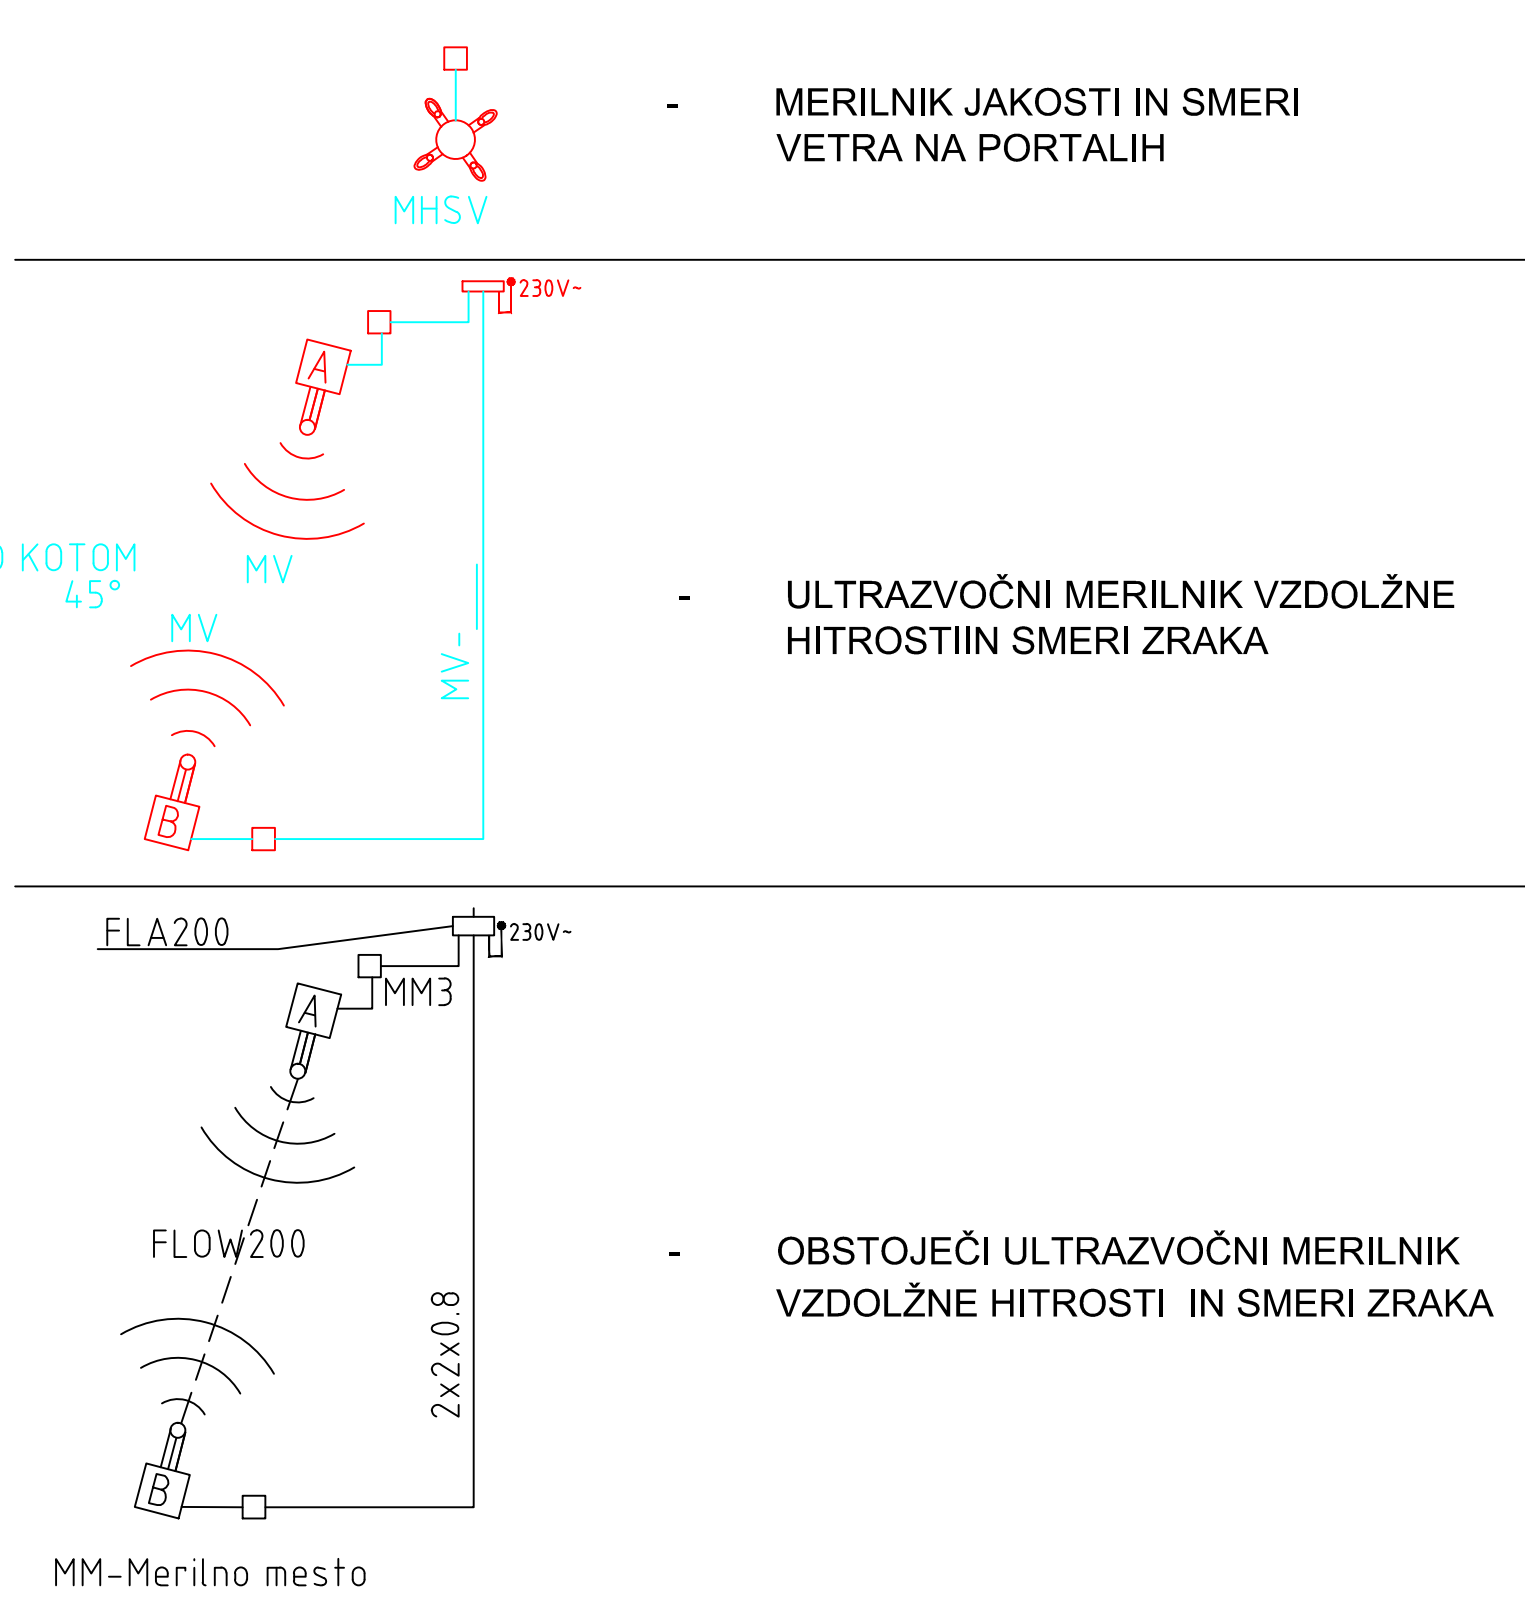

Opomba:

- Točne lokacije ventilatorjev preveriti in določiti na licu mesta
- Meje požarnih odsekov so 100m od ventilatorjev oz. na sredini med dvema ventilatorjema oz. na sredini med dvema merilnikoma vzdolžne hitrosti zraka.
- Merilniki vzdolžne hitrosti zraka morajo biti oddaljeni vsaj 100m od ventilatorja.

Investitor DARS Povezujemo Slovenijo		Arhitekt A-1 Šentilj - Srmin	
Objekt PREDOR DEKANI		St. projekta CACPDK-D908/101A	
Datum 06.07.2015		St. risbe CACPDK-6E9105	
St. odseka 0062	Arhivsko št. 003.2168	St. prilož. G.251	Priloge za otrok G.251